LEGENDA - SINALIZAÇÃO
Placas Fotoluminescentes

SIMBOLOGIA	CÓD	SIMBOLOGIA	CÓD
Indicação de rota de fuga Saída à frente	14	Indicação de rota de fuga Saída à esquerda	28
Indicação de rota de fuga Saída à direita	12	Indicação de rota de fuga Saída para ambiente externo	17
Indicação de rota de fuga Saída à esquerda	13	Extintor de incêndio	23
Indicação de rota de fuga Saída à esquerda	17	Proibido Fumar	1
Indicação de rota de fuga Saída à esquerda	17		

1 / P.01 — SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO (NBR 13434)

29 / P.01 — Código da Sinalização de Segurança (NBR 13434-2)

Dimensões em cm (lado/diâmetro) (NBR 13434)

9 / P.01 — A SINALIZAÇÃO DE ALERTA PARA CHOQUES ELÉTRICOS (A5) DEVERÁ SER COLOCADA DE ACORDO COM A POSIÇÃO DOS QUADROS E DEMAIS EQUIPAMENTOS DO PROJETO ELÉTRICO.

12 / P.01 — PLACAS DE SAÍDAS RETANGULARES L(mm) = 2H

DETALHE GUARDA CORPO E CORRIMÃO s/esc.

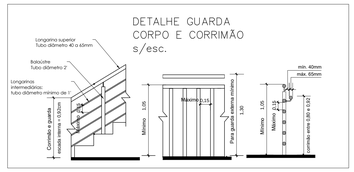

Conforme norma ABNT-NBR 13434-2

	Formato Geométrico	Cota	Medidas em (mm)	Distância de observação (d)
Proibição	Círculo	D (diâmetro)	150	5
			200	8
			300	12
			400	16
Alerta	Triângulo	L (largura)	Base 150	5
			Base 200	6
			Base 300	9
Orientação/ Salvamento e Equipamentos	Retângulo horizontal	La (largura x) L (altura)	300x150	9
			400x200	13
			600x300	18
			150x150	7
	Quadrado	L (largura)	200x200	9
			300x300	14
			400x400	18
Altura Mínima das letras em placas de sinalização	SAÍDA	h (altura)	Mínima (mm)	h (mm)
			300x150	72
			400x200	104
			600x300	144

código 23



Detalhe da Sinalização do Equipamento na Parede
S/ ESCALA



Detalhe de Instalação do Extintor de Incêndio
S/ ESCALA

Detalhe de Instalação do Extintor de Incêndio
S/ ESCALA

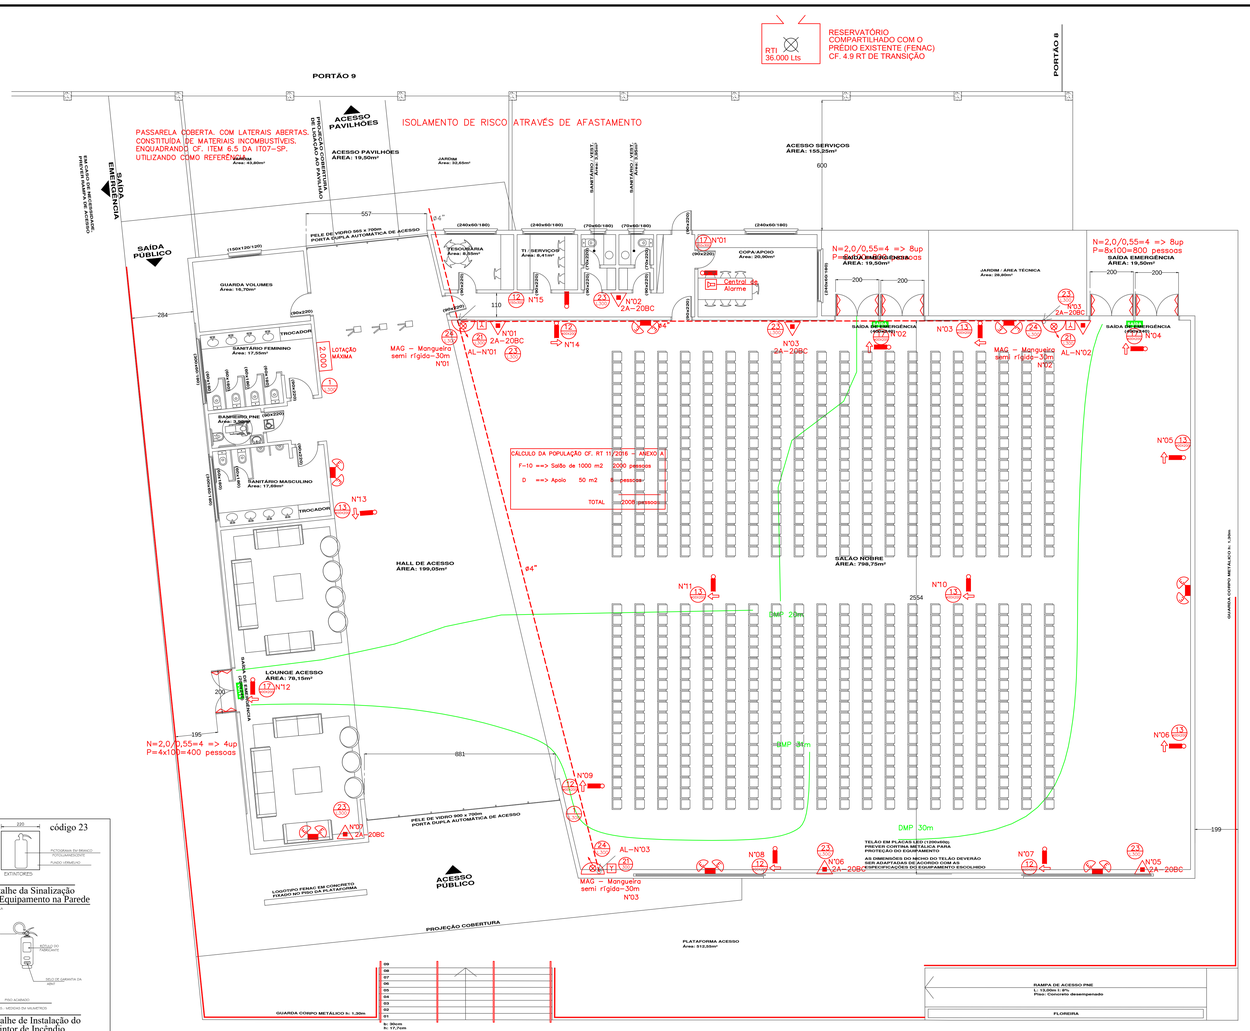

LEGENDA

- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
- EXTINTOR PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ BC COM CAPACIDADE EXTINTORA 2A 20-B:C
- PLACA SINALIZAÇÃO DE SAÍDA BALIZAMENTO
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE AMBIENTE - BLOCO AUTONOMO h=teto ou indicado
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE AMBIENTE - 30 LEDS
- TUBULAÇÕES DA REDE DE INCÊNDIO (GALVANIZADO)
- DISTÂNCIA SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- ABRIGO PARA MANGOTINHO
- PONTO DE ALARME h=1,35m + ALARME SONORO h=2,30m
- REGISTRO DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO
- BARRA ANTIPANICO
- RESERVA DE INCÊNDIO

R01 Alteração do arquiteturo. 10/09/19 AL

R. DESCRIÇÃO DAS MODIFICAÇÕES DATA RESP-AT

ADAMY PROJETOS ESPECIAIS

- Estruturas de concreto armado e protendido
- Instalações hidrossanitárias, elétricas e de incêndios
- Compatibilização entre projetos complementares

Equipe de Engenharia:
- Marcus Fernando Adamy - Lisete Petry Wagener
- Frederico M. Postingher - Solange Vanessa Sauter
- Bernardo Heller

Rua Joaquim Nabuco, 1.605, sala 14, Bairro Centro - Novo Hamburgo / RS - Fone: (51) 3066 1999 - www.adamy.eng.br - adamy@adamy.eng.br

CENTRO DE EVENTOS E NOG.

Rua Araxá, 505, Novo Hamburgo - RS

PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS

Térreo

PROPRIETÁRIO: FENAC

ASS. CLIENTE: _____ ASS. R.T. PROJETO: _____

ESCALAS: 1/100 — 1ª EMISSÃO:

19034 INC PLA GER R01 **002**

Este documento não substituirá o projeto executivo de engenharia e arquitetura de Responsável Técnico